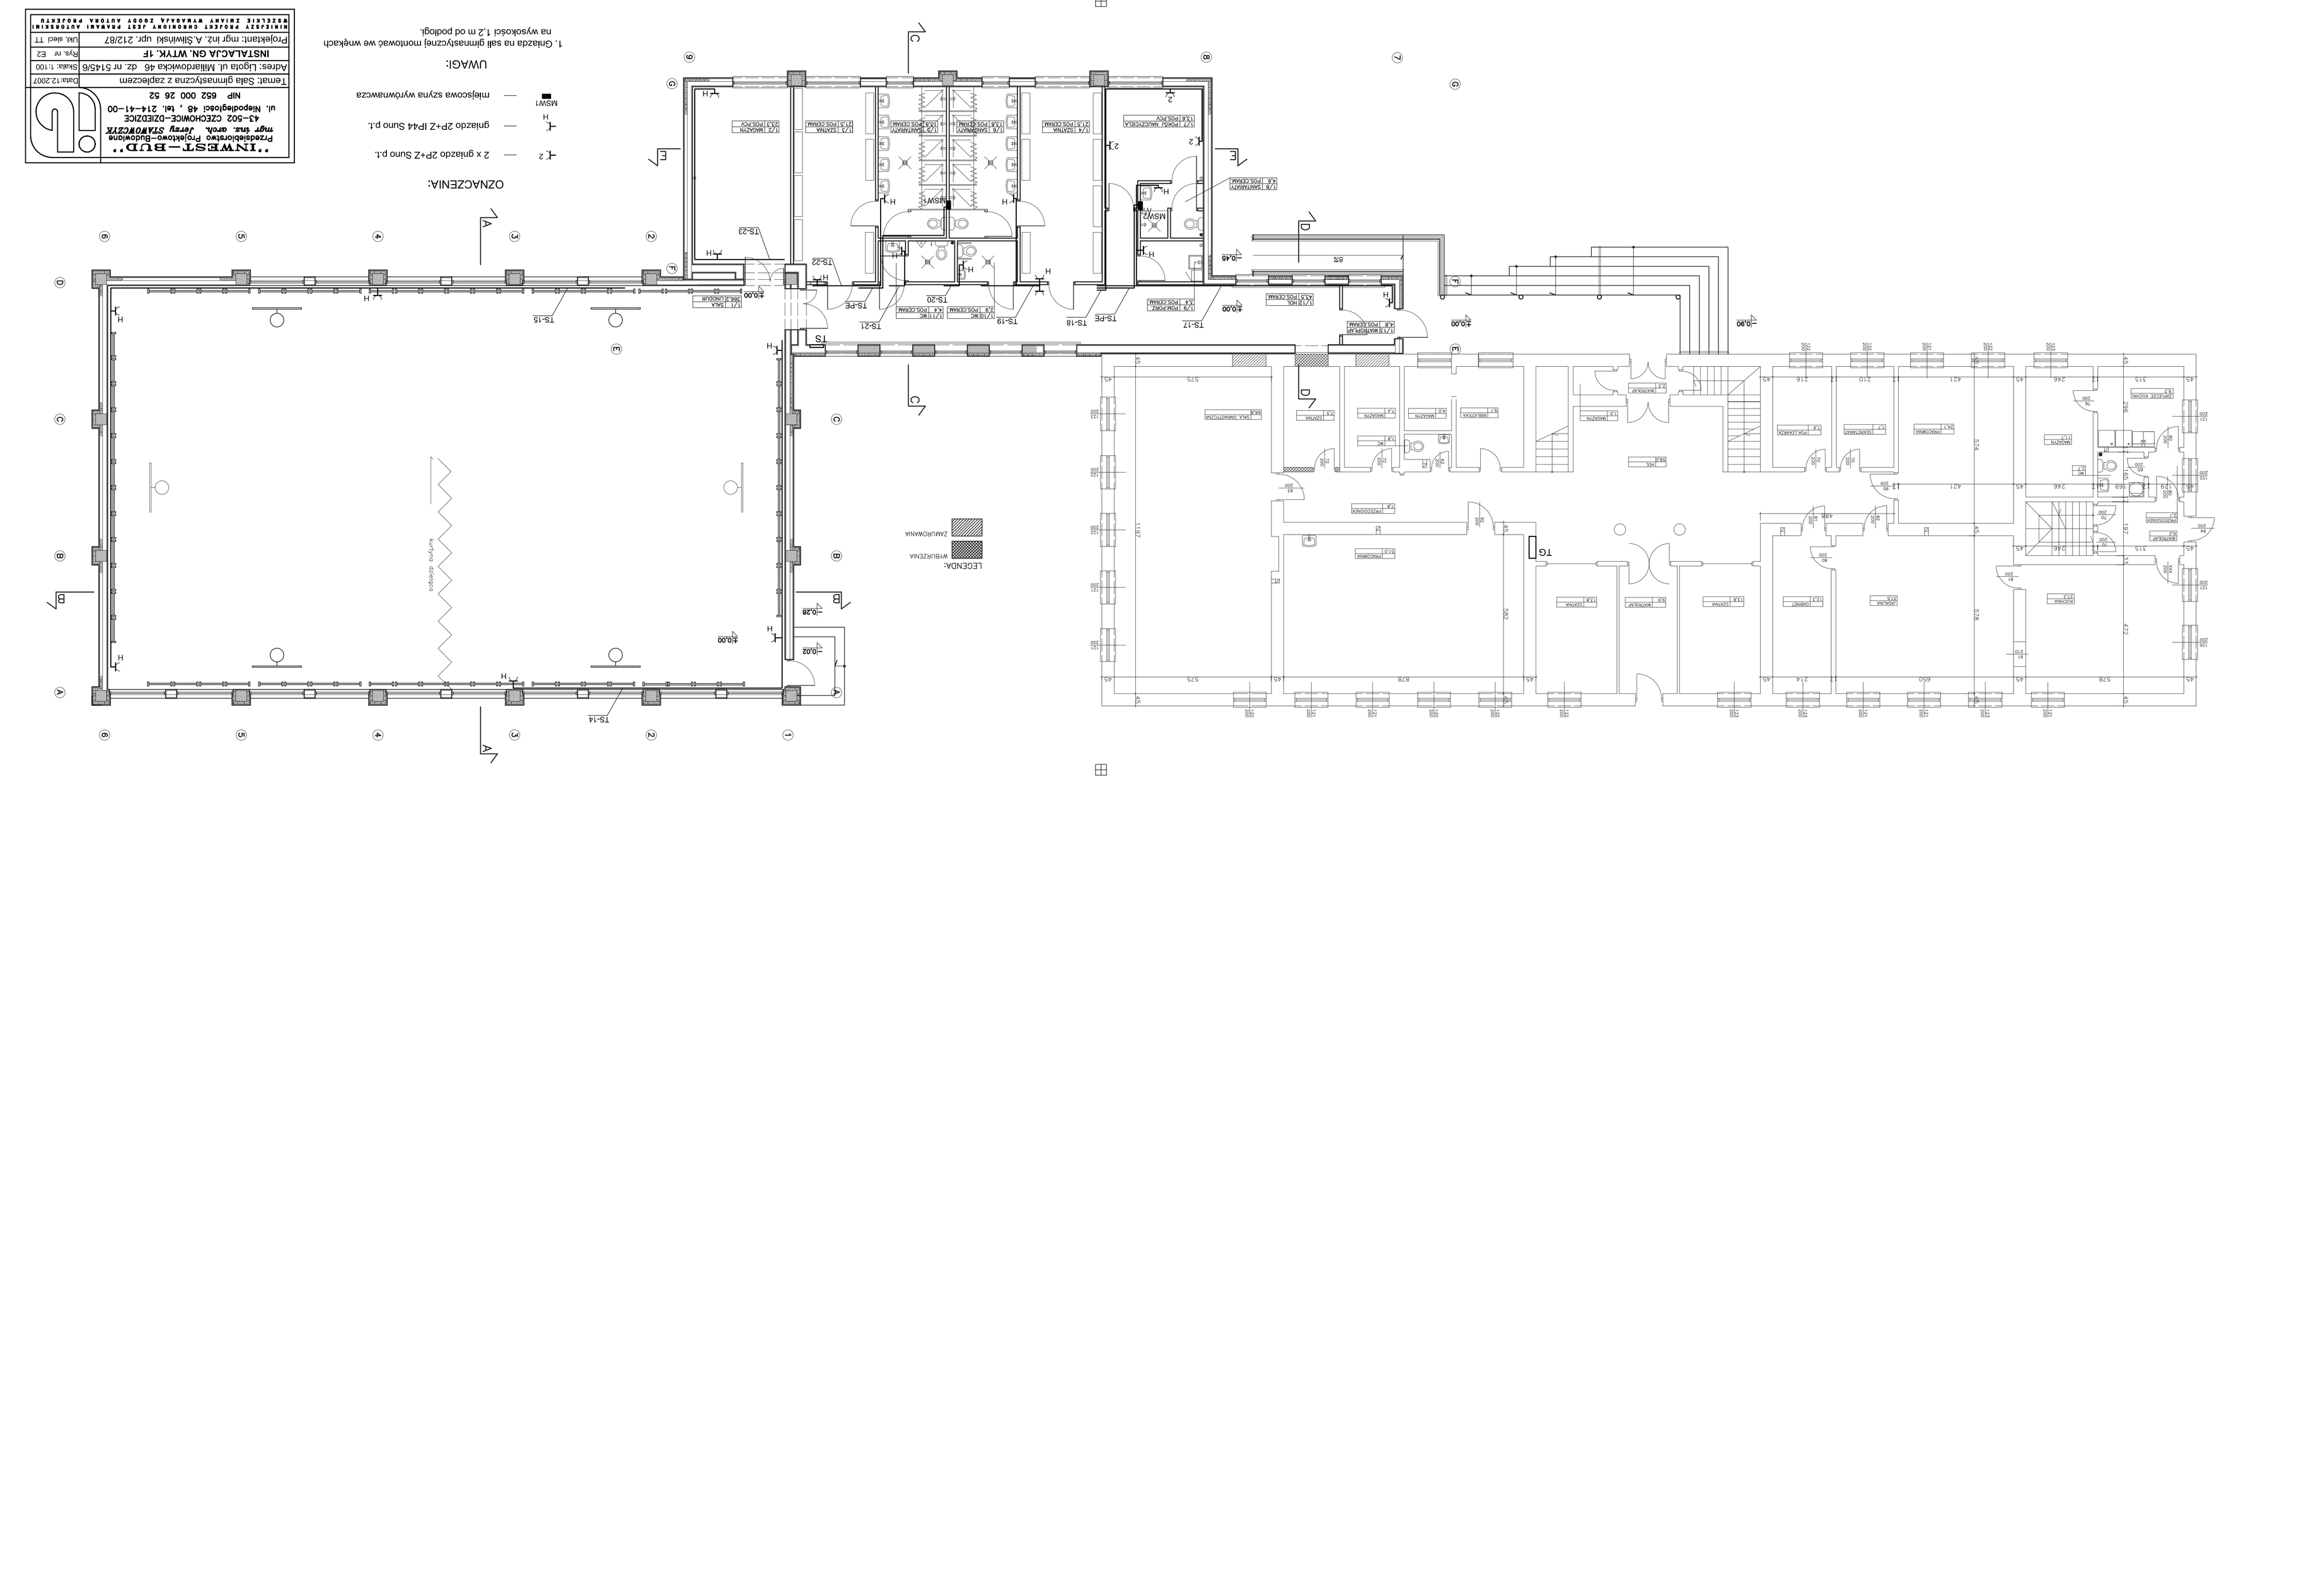
OZNACZENIA:
2 x gniazdo 2P+Z Suno p.t.
gniazdo 2P+Z IP44 Suno p.t.
miejscowa szyna wyrównawcza
UWAGI:
1. Gniazda na sali gimnastycznej montować we wnękach na wysokości 1.2 m od podłogi.
LEGENDA:
WEWNĘTRZNA
ZAWILGOTNIANA
"INWEST-BUD"
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane
mgr inż. arch. Jerzy STAWOWCZYK
43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
ul. Niepodległości 48 , tel. 214-41-00
NIP 652 000 26 52
Temat: Sala gimnastyczna z zapleczem
Data:12.2007
Adres: Ligota ul. Millardowicka 46 dz. nr 5145/6
Skala: 1:100
INSTALACJA GN. WTRK. 1F
Rys. nr E2
Projektant: mgr inż. A.Sliwiński upr. 212/87
Uwi. śred TT
WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY AUTOBUSU
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY AUTORA PROJEKTU